

長期使用安全表示制度に関連した ユーザー様へのお知らせ

24時間換気を安全にお使いいただくために

ファンモーターにも寿命があります。

24時間換気が止まっていないか、今すぐご確認ください。


長年お使いの24時間換気は傷んでませんか？
快適にご使用できる期間には限りがあります。

設計上の標準使用期間 **ACモーター 6年**

設計上の標準使用期間 **DCモーター 10年**

気になること ありませんか？

- 音がうるさくなった
- 電源はONなのに動作音がない
- 天井のグリルから吸込みがない
- 外フードから排気風が無い
- 切替スイッチの変化がない
- 以前より湿度が高くなった
- 窓に結露がするようになった
- 家の臭いが気になる
- よどんだ感じがする

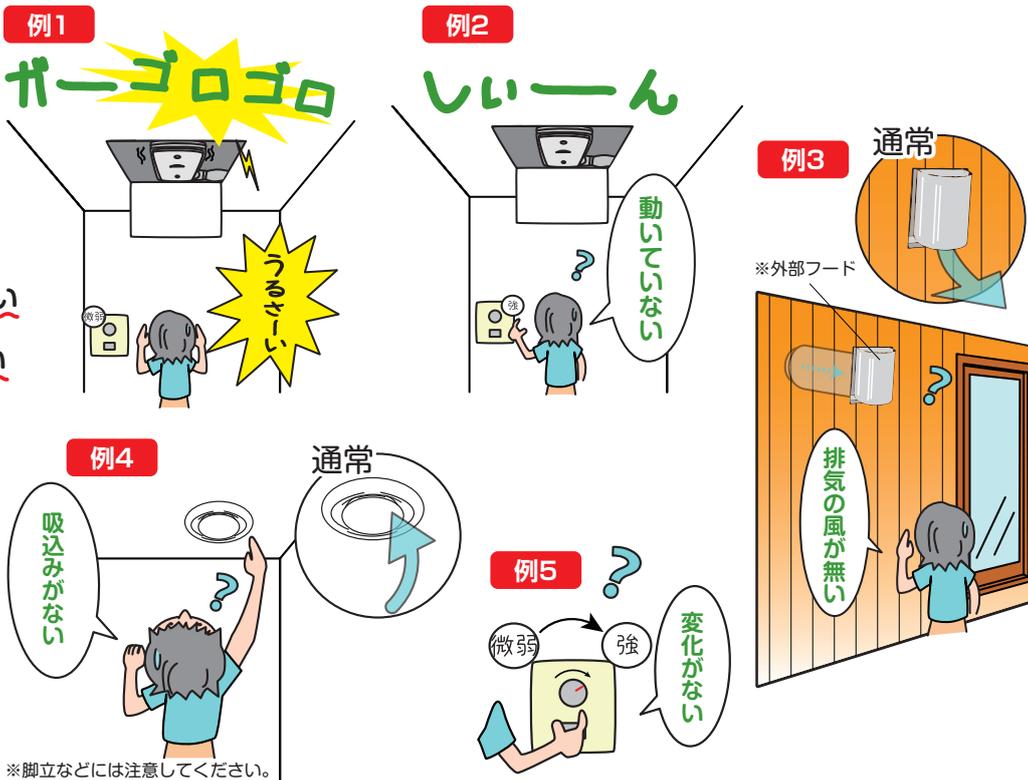

※脚立などには注意してください。


上記の症状で、「動いていない」「排気風が出ていない」場合は、故障している可能性が高いので裏面の弊社お客様相談窓口か、ご購入先にご連絡ください。

ダッチマンシリーズは最新の高性能モーターに簡単に交換できます

ダッチマンシリーズは独自のCommon(共通)システムにより製品全体の交換ではなく、モーターのみ交換が可能な仕組みで、ユーザー様の費用負担を軽減できます。さらに、モーターを交換することで多くのメリットがあります。

交換メリット

- 最新のDCモーターにより旧製品より電気代が下がります。
- モーター音が静かになります。
- 稼働方式が改良され耐久性が長くなります。
- 风量コントロールが細くなり、より無駄のない換気が可能です。

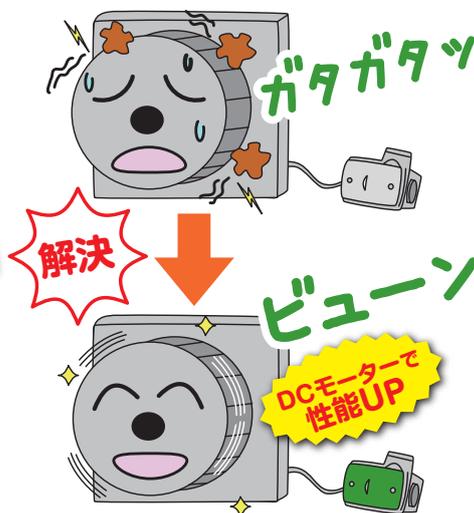

ワイヤレスコントローラーで风量の変更が簡単になります。(無線タイプ)



停止警告ランプでモーターが止まると判ります。(※無段階コントローラータイプ)

設計上の標準使用期間の前後1年半程度を目安に点検(有償)を受けましょう。特に10年以上経過している製品は故障のリスクが高くなりますので早めに点検を受けましょう。

もっと詳しくおしえて!

長期使用安全表示制度に関して

制度・登録

Q どうしてこんな制度ができたの?

A 製品を安全に長くご愛用いただくためです。

経年劣化による重大事故発生率は高いものの、長期間使用されることが多い製品について、設計上の標準使用期間と、長期間の使用に伴う経年劣化によるリスクについて注意喚起等の表示が義務化されました。

これは、経年劣化によるリスクの注意喚起をおこなうことにより、製品をご利用いただいているお客様に適切な行動を促す制度です。扇風機、換気扇、エアコン、洗濯機(洗濯乾燥機を除く)、ブラウン管テレビが対象商品です。

Q まずはどうすればいいの?

A ご登録をお願いします。

ご購入時、登録がお済みでない方はお客様登録ハガキを返送いただくか、弊社ホームページから登録をお願いします。

<http://www.jbeck.co.jp>

点検時期が近くになりましたら、弊社より通知をお送りします。

点検

Q いつ点検が必要?費用は?

A 点検期間は製造年月から8.5~11.5年の3年間です。点検費用は、お客様負担となります。

更に、点検後、整備(修理)が必要とされた場合、その部品代、技術料、出張料等が別途発生します。また、部品の保有年数を超過した場合、整備用部品がないことにより、整備(修理)ができない場合があります。

Q 設計寿命はどう決めているの?

A 製品には標準使用条件に基づき、「設計標準使用期間」※が定められています。

●法改正以降(2009年4月以降製造輸入分)の製品には、注意喚起等の表示がされています。法制度前の製品には表示がありませんが、法制度対象品と同様のご案内をしています。

※製品保証書記載の期間とは異なりますのでご注意ください。

Q 点検は義務なの?

A 点検は義務ではありません。製品や、取扱説明書などへ、設計上の標準使用期間と、長期間の使用に伴う経年劣化によるリスクについて注意喚起等の表示を実施しています。

所有者は、安全を確保するのは所有者であるとの意識をもって、点検その他保守に努めていただくことが求められています。



製品本体等の表示をご確認ください

製造年月日、点検期間、問い合わせ先が表示されています。※長期使用製品安全点検制度施行以降の対象商品。(2009年4月以降) 制度施行以前の製品には表示がありません。保証書記載の出荷年度または、施工時年度を基に使用年数を計算してください。

本体 MVS-10/B6X MVS-10/B3X

グリーンファン



ダッチマン

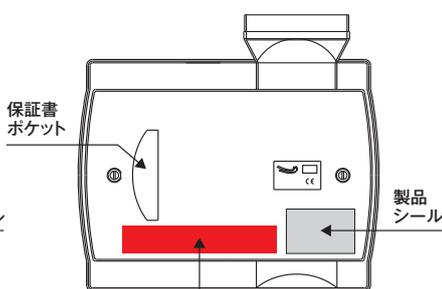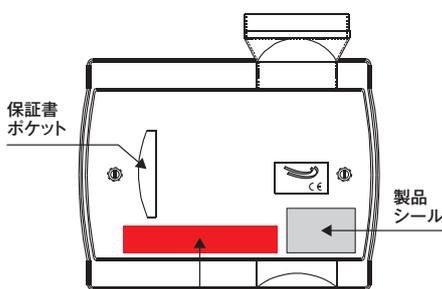

レギュレーター(コントローラー)

グリーンファン

ダッチマン

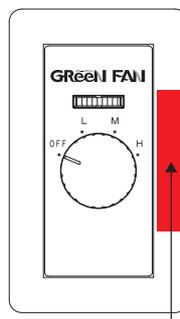


経年劣化に係る注意喚起のための表示位置

経年劣化に係る注意喚起のための下の内容の表示を本体にしています。点検口を開いて確認をしてください。



【製造年】 20XX年
【設計上の標準使用期間】 10年
設計上の標準使用期間を超えて使用されますと、経年劣化による発火・けが等の事故に至るおそれがあります。

なお、表示内容が確認できなく、わかりにくい場合は、この説明書に記載の「お客様ご相談窓口」へご相談ください。



標準的な使用条件

(社)日本電機工業会自主基準 HD-116-4による

	電圧	単相200V	製品の定格電圧による
環境条件	周波数	50Hz/60Hz	周波数
	温度	20℃	温度
	湿度	65%	湿度
設置	標準設置	製品の据付説明書による	
負荷条件	定格負荷(換気量)	製品の取扱説明書による	
想定時間	1年の使用時間	8,760時間/年	
注記	温度20℃、湿度65%は、JIS C 9603の試験状態を参考としている。		

お客様ご相談窓口

修理サービスや製品についてのご相談は、機種名をご確認の上、お買い上げの販売店または下記のご相談窓口にご依頼ください。

代表：025-250-8861

受付時間：平日9:00~17:30(但し12:00~13:00の間は除く)

土・日・祝祭日と年末年始・夏期休暇など弊社の休日は休ませていただきます。

なお、名称、所在地、電話番号は、変更される場合がありますので、ご了承ください。

Japan Building Envelope Conditioning Knowhow



穏やかな室温と100年の耐久性を求めて

<http://www.jbeck.co.jp>

住所・社名

販売店

電話() -

本社/新潟営業所	〒950-0863	新潟市東区卸新町1丁目2059-5	TEL(025)250-8900	FAX(025)250-8877
札幌支店	〒007-0801	札幌市東区東苗穂1条2丁目3-9	TEL(011)781-8201	FAX(011)783-6166
東北営業所	〒020-0066	盛岡市上田3丁目14-26 荒川ビル	TEL(019)621-8180	FAX(019)621-8190
東北営業所(秋田)	〒010-1423	秋田市仁井田字大野1	TEL(018)892-6080	FAX(018)892-6085
東京営業所	〒160-0022	東京都新宿区新宿1-6-8 鈴木ビル	TEL(03)3357-5755	FAX(03)3357-5589
名古屋営業所	〒465-0025	名古屋市中区上社5丁目1706 グレース上社303	TEL(052)709-2770	FAX(052)709-2771
大阪営業所	〒564-0052	大阪府吹田市広芝町9-12第11マイダビル605	TEL(06)6368-2040	FAX(06)6368-2041
九州支店	〒813-0043	福岡市東区名島3丁目34-11	TEL(092)674-3688	FAX(092)674-3687
岡山研究所[往雲館]	〒064-0944	札幌市中央区円山西町10丁目4-5	TEL・FAX(011)612-6335	